
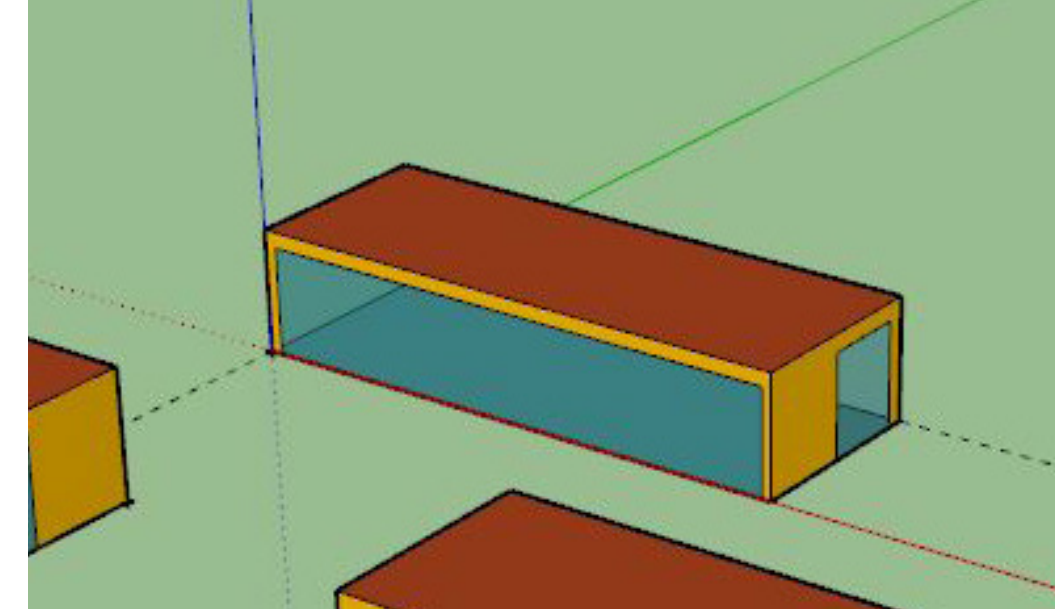


Sommerlicher Wärmeschutz

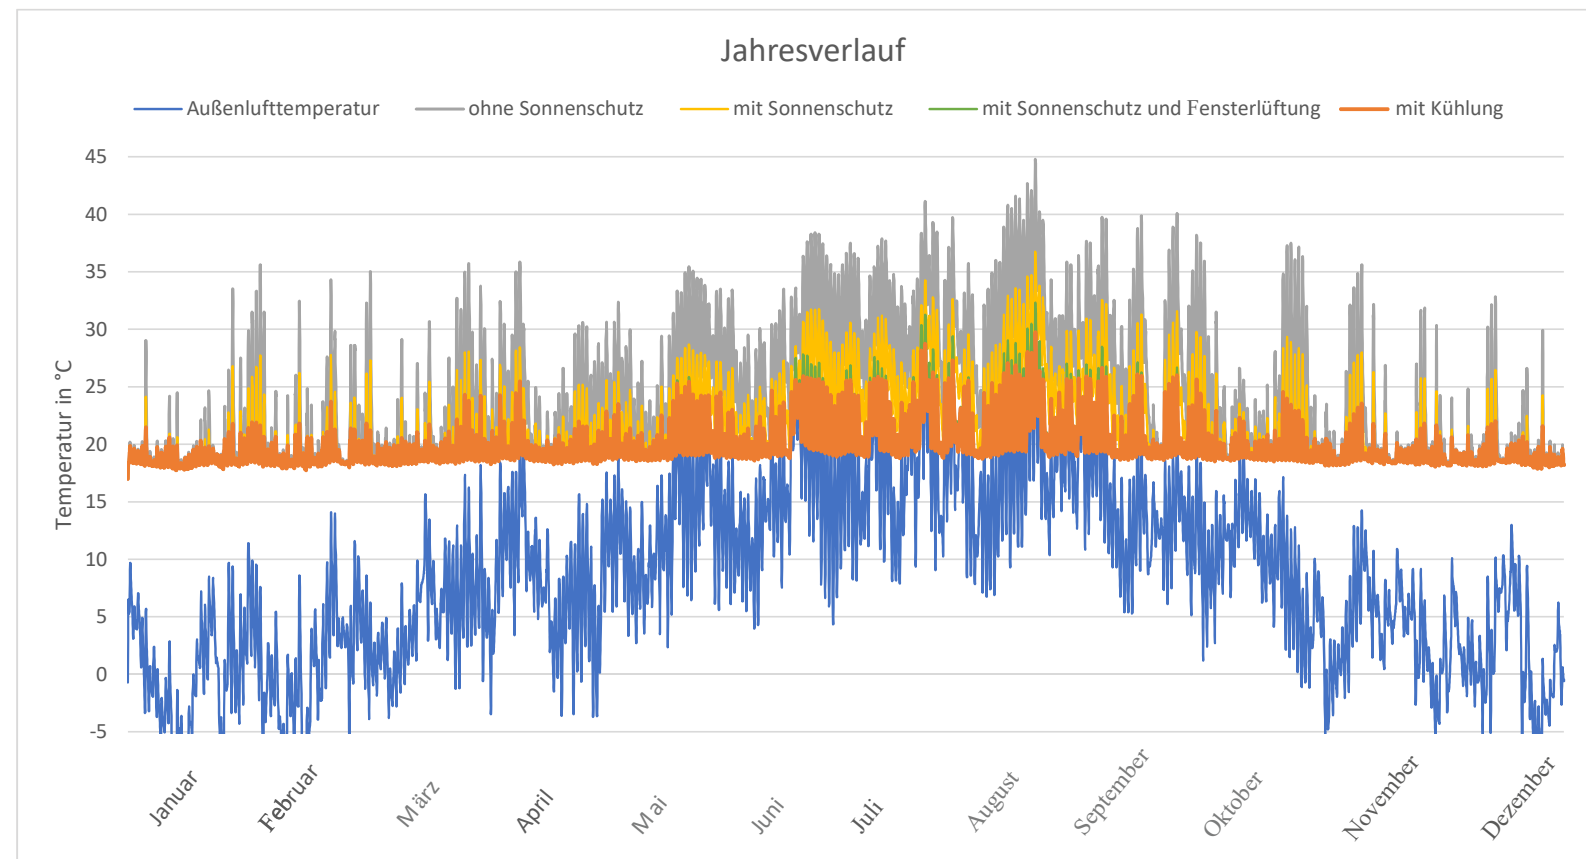

Übertemperaturgradstunden > 27°C pro Jahr nach DIN 4108-2

Baurechtliche Mindestanforderung: < 500 Kh/a

Aktueller Stand ohne Sonnenschutz: 11570 Kh/a

Mit Sonnenschutz: 2004 Kh/a

Mit Sonnenschutz und Fensterlüftung: 198 Kh/a

Mit passiver Kühlung über Wärmepumpe: 32 Kh/a

